

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Изготовитель:
"VALVULAS ARCO S.L."
Avda. Del Cid, 8
46134 – Foios –Valencia - ИСПАНИЯ



NILE / VA25
ШАРОВЫЕ ВЕНТИЛИ ДЛЯ ВОДЫ

EAC

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Заводские коды

160101 – 160109
160602 – 160605
161102 – 161105
163101 – 163105
163602 – 163605
163902 – 163905
165503

2. Назначение и область применения

Латунные шаровые вентили ручной регулировки серии NILE/VA25, благодаря своей конструкции и используемым материалам, предназначены для применения в системах:

- Водораспределительных сетей.
- Распределения питьевой воды.
- Распределения горячей воды.

3. Технические характеристики


№	Характеристика	Значение
1	Класс герметичности затвора	«А» по ГОСТ 9544-2015
2	Нормативный срок службы	15 лет
3	Средний срок эксплуатации	4000 циклов
4	Максимальный срок эксплуатации	5000 циклов
5	Ремонтопригодность	нет
6	Диапазон номинальных диаметров	От 1/4" до 2 1/2"
7	Номинальное давление	25 бар
8	Рабочая температура	От -20° С до +80° С
9	Тип прохода	Стандартный

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


4. Конструкция и материалы

№	Наименование элемента	Материал	Конечная обработка
0	Покрытие ручки	LDPE	
1	Ручка	Сталь	Geomet®
2	Гайка ручки	Сталь	Geomet®
3	Шток	Латунь CW614N	Никель
4	Уплотнительные кольца	NBR	
5	Корпус	Латунь CW617N	Никель
6	Седельные кольца	PTFE	
7	Затворный шар	Латунь CW614N	Хром
8	Корпус	Латунь CW617N	Никель



5. График потери давления

Все вентили серии Nile/VA25 были протестированы в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN1267 на зависимость потери давления от скорости потока. См. график.

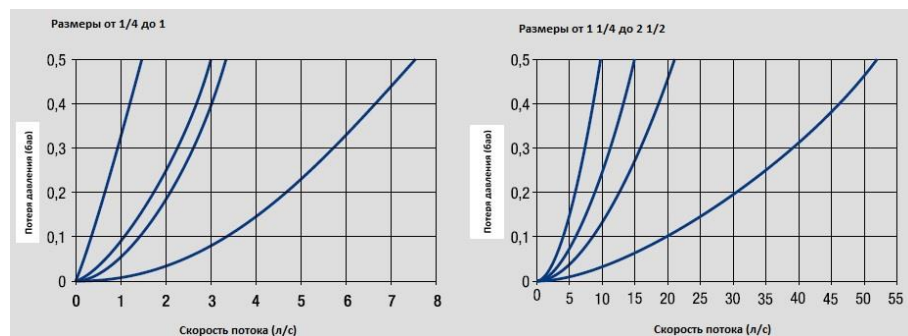

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

6. Указания по монтажу

Шаровые вентили серии NILE/VA25 могут быть установлены в любом монтажном положении при температуре окружающего воздуха не ниже -5°C и не выше $+40^{\circ}\text{C}$. Вентиль не должен испытывать нагрузок от трубопровода (сжатие, изгиб, растяжение, скручивание, перекоп, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа) согласно ГОСТ 12.2.063 п.3.10. Для снижения нагрузки на вентили от трубопровода рекомендуется использовать опоры или компенсаторы. Максимальная несоосность соединяемых трубопроводов 3 мм при длине 1 метр плюс 1 мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01.п.2.8.). Рекомендуем использовать, как уплотнительный материал для муфтовых соединений, ФУМ-ленту. Установка вентилей должна обеспечивать безопасное обслуживание, уход и демонтаж в случае ремонта или замены.

ВНИМАНИЕ! Смонтированная система с вентилем обязательно должна пройти гидравлические испытания с давлением на 50% превышающим необходимое рабочее давление в системе (СП73.13330.2016.)

7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Шаровый вентиль серии NILE/VA25 должен эксплуатироваться в условиях согласно таблице технических характеристик (смотри п.3 настоящего технического паспорта).

Запрещается использование вентилей с ослабленной гайкой крепления рукоятки в связи с возможностью поломки штока вентилей.

Во избежание оседания известкового налета и прикипания затвора вентилей необходимо, как минимум два раза в год, открывать и закрывать каждый шаровый вентиль серии NILE/VA25.

Открытие и закрытие следует производить плавно, без рывков.

ВНИМАНИЕ! Не допускается замерзание потока жидкости внутри вентилей. При сливе системы в холодный период необходимо оставить вентиль в открытом положении.

8. Условия хранения и транспортировки

Шаровый вентиль серии NILE/VA25 должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом, защищенным от воздействия влаги и химических веществ, способных вызвать его повреждение, согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка вентилей возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

9. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Протекание из-под муфтового соединения	Проблема с герметизацией соединения	Открутить вентиль, заменить уплотнитель (ФУМ-ленту).
Неполное открытие/закрытие вентиля	Оседание известкового налета или прикипание затвора вентиля	Замена вентиля.
Протекание из-под штока вентиля	Износ уплотнителя на штоке	Замена вентиля.

10. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр..

Не содержит благородных металлов.

11. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и использования. Гарантия распространяется на все неисправности, за которые отвечает производитель.

Вентиль теряет гарантию в следующих случаях:

- Воздействия агрессивной среды.
- Повреждения вентиля от неправильных монтажа или эксплуатации.
- Ненадлежащего использования вентиля.
- Постороннего вмешательства в конструкцию вентиля.
- Использование в системах, не указанных в п.2 настоящего технического паспорта.
- Форс-мажор (пожар, наводнение и пр.).

12. Условия гарантийного обслуживания

Производитель принимает претензии к качеству товара в течение всего гарантийного срока. Бракованные изделия подлежат бесплатному обмену. Решение об обмене принимает технический специалист из пункта продаж. При этом, бракованное изделие остается у продавца. Дополнительные расходы, связанные с монтажом и транспортировкой бракованного изделия, покупателю не возмещаются.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гарантийный талон № _____
Шаровые вентили для воды серии SENA/VA30

№	Заводской код	Количество
1		
2		

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп или печать
торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН :

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок – 10 лет с даты продажи конечному потребителю.

По вопросам гарантийного ремонта и претензий по качеству обращаться в сервисный центр по адресу: _____

Телефон: _____

Необходимые документы при оформлении претензии:

1. Заявление в произвольной форме, с перечислением
 - название организации или ФИО покупателя, адрес и контактные данные
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - основные параметры системы, в которой использовался вентиль
 - краткое описание проблемы.
2. Документ, подтверждающий покупку вентиля (накладная, квитанция, чек)
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировался вентиль.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: _____

Подпись: _____

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006