
# **USYSTEMS**

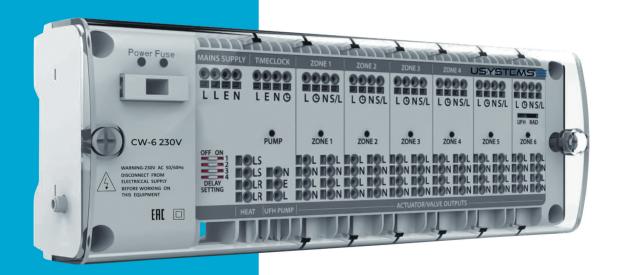

### CW-6 230V - Руководство по установке

#### Описание

CW-6 230V – это контроллер на б зон, предназначенный для использования с термостатами USYSTEMS на 230 В.

CW-6 можно использовать для управления любым приводом или клапаном, для открытия которого требуется сигнал с напряжением 230 В переменного тока.

Для 3х-ходовых клапанов и клапанов, требующих сигнала закрытия, необходимо переключающее


реле. В то же время CW-6 обеспечивает возможность управления котлом или другим источником тепла через выход без напряжения.

В стандартную комплектацию также входит реле насоса UFH, предназначенного для использования с системами напольного отопления.

Если зоны 1-5 используются в качестве зон напольного отопления, зону 6 можно использовать в качестве изолированной зоны радиатора с помощью переключателя UFH («Напольное отопление») / RAD («Зона радиатора»).

#### Переключатель установлен в положение RAD:

Если в зоне б подается запрос на активацию отопления, это обеспечивает выход на клапан зоны радиатора от 4 выходов зон L и N на 230 В, но НЕ включает реле котла или реле насоса UFH.

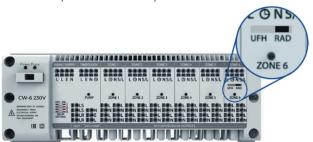

#### Переключатель установлен в положение UFH:

Если в зоне б подается запрос на активацию отопления, она начинает действовать как зона напольного отопления при активации 4 приводов. Реле котла и реле насоса UFH.






#### Снятие крышки и установка на DIN-рейку

Чтобы снять прозрачную переднюю крышку CW-6, поверните два винта на 90 градусов против часовой стрелки и снимите крышку.




CW-6 можно закрепить непосредственно на стене с помощью двух отверстий для винтов на задней панели или устройство можно установить на DIN-рейку, как показано ниже.

#### Установка на DIN-рейку

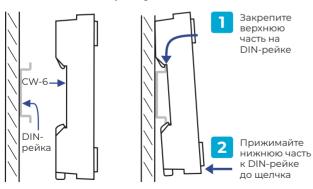

#### Снятие с DIN-рейки

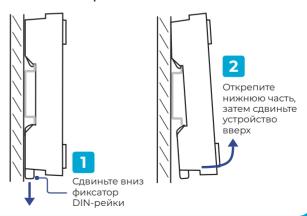

## Описание CW-6 230V

#### Предохранитель

Предохранитель от скачков напряжения на 5 А, 20 мм.

Данный предохранитель подает питание на все выходы CW-6 на 230В. Предохранитель также защищает выходы зон и насоса. При перегорании предохранителя индикатор Fuse («Предохранителю) загорается красным цветом. Для замены предохранителя снимите держатель предохранителя, замените предохранитель и снова установите держатель предохранителя.

#### Переключатели для настройки задержки

#### Задержка срабатывания реле котла и реле насоса UFH

При наличии соответствующей потребности можно установить временную задержку перед активацией реле насоса и котла\*.







#### Функция профилактического включения

В жаркую погоду отопление может требоваться не так часто, а после длительного бездействия насос UFH может выйти из строя и перестать работать.

Чтобы предотвратить такие поломки, рекомендуется включать насос раз в день, это можно сделать благодаря функции профилактического включения. После включения СW-6 запускает насос на 1 минуту, только в том случае, если выходы не были задействованы термостатом в течение предыдущих 24 часов. Данная функция не управляет реле котла.





#### \*Задержка срабатывания реле котла

Данный параметр определяет, касается ли реле котла задержка, настроенная на переключателях 1 и 2.



Выключено 4 = Выкл. off on

#### Питание от сети

Подача питания на СW-6, который должен быть защищен предохранителем на 5 A, соответствующие разъемы отмечены следующим образом:

L = Под напряжением или фаза 230 В перем. тока 50/60 Гц F = 3eмла

N = Ноль



#### Отопление

Это основное средство активации подачи отопления в системе, имеется 4 разъема: LS = Подача под напряжением

LS = Подача под напряжением

LR = Возврат под напряжением LR = Возврат под напряжением

В электрическом отношении это переключатель без напряжения, питание, подаваемое на разъем LS, подается на разъем LR при наличии запроса на активацию отопления

#### Вход таймера

L = Питание под напряжением

F = Земля

N = Ноль

🖰 = Переключатель входа питания под напряжением от таймера, активирующий клемму О на разъемах термостата.

I ONS/

LONS/L LONS/L

**Зоны 1...6 (входы)** 

Входы зон четко отмечены в верхней части панели следующим образом:

L = Подача к термостату под напряжением

= Переключатель питания под напряжением к термостату в заданное время. активируемый входом  $\Theta$  от таймера.

N = Ноль к термостату.

S/L = Переключатель питания 230 В от термостата, активирующий соответствующий выход зоны.

#### UFH/RAD (30Ha 6)

Данный переключатель определяет, активирует ли зона 6 клеммы реле котла и реле насоса UFH, а также выход привода/клапана при наличии соответствующего запроса.

#### Зона UFH

Реле котла и реле насоса UFM включены

#### Зона радиатора

Реле котла и реле насоса UFM вѕключены

#### Зоны 1...6 (выходы привода/клапана)

Выходы зон четко отмечены следующим образом:

L = Под напряжением к приводу или клапану

N = Ноль к приводу или клапану.

Имеется четыре разъема под напряжением (L) и четыре разъема с нейтралью (N). Разъемы L и N соответствуют зоне термостата, подключенной к верхней части CW-6. При наличии запроса изданной зоны активируются все четыре набора разъемов L и N и загорается светодиод соответствующей зоны.

#### Hacoc UFH

Данный выход используется для реле насоса напольного отопления. Разъемы четко отмечены следующим образом:


N = Ноль

F = Земля

L = Под напряжением

Если зона напольного отопления посылает на CW-6 запрос на активацию отопления, выход под напряжением и ноль подают 230 В на коллекторный насос. Для защиты от механического повреждения терморегулятора коллектора рекомендуется его через переключатель верхнего подавать установленный на коллекторе отопления.

## Подключение CW-6 230V

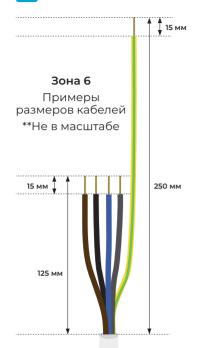


Разрешенные размеры кабелей:

**Многожильный кабель** 0,75 мм – 1,5 мм. **Одножильный кабель** 1,0 мм – 1,5 мм

Длину кабеля для входов зон следует измерять в соответствии с приведенным ниже рисунком. Кабели входов L, O, N и S/L имеют одинаковую длину для всех зон, как показано на рисунке слева. Длина заземляющего кабеля зависит от номера подключаемой зоны.

Размер кабеля в примере слева соответствует самой большой длине кабеля заземления от зоны 6 (крайняя справа) до колодки заземления (крайняя слева).

Ниже приведен пример того, как провод заземления каждого кабеля\* должен подключаться к колодке заземления. \*Вход таймера не нужно подключать к колодке заземления.

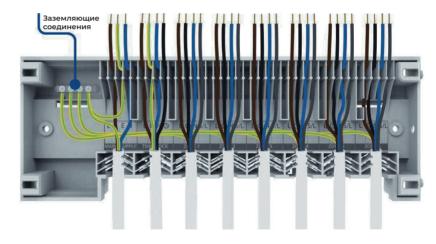


Примечание: Цвета кабелей могут различаться в зависимости от производителя или страны производства.

\*\*Рисунок не в масштабе

## Подключение к сети

Зажмите изолированную часть кабеля в кабельных зажимах







Поместите сетевой кабель L (Под напряжением) в разъем L.

Поместите сетевой нейтральный кабель в гнездо N.

Вдавите кабель в канавку, чтобы зафиксировать его.

Подсоедините заземляющий кабель от сети к первому заземляющему соединению на клеммной колодке заземления CW-6.






Используя заземляющий кабель длиной около 170 мм, соедините его с первым заземляющим соединением на клеммной колодке заземления СW-6 и поместите в разъем Е (Земля) сетевого питания, как показано здесь.


Вдавите кабель в канавку, чтобы зафиксировать его.

## Разъемы таймера и зон




При использовании непрограммируемых термостатов подключите кабель таймера, как показано здесь.

Заземляющий кабель от таймера проходит непосредственно в разъеме заземления.



Подключите разъемы термостата, как показано здесь, подключите заземляющий кабель от термостата к колодке заземления слева, повторив это действие для остальных необходимых зон.



В данном примере показано подключение программируемых термостатов, для которых не требуются главный таймер системы.


**Примечание:** Разъем  $\Theta$  не используется. Повторите для остальных необходимых зон.

Полный пример подключения CW-6 представлен на странице 5.



#### Установка переднего модуля CW-6 230V

Расположите передний модуль UH6 на задней панели, убедившись, что каждый кабель соответствует разъемам на передней панели. Поверните четыре винта на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы зафиксировать передний модуль.

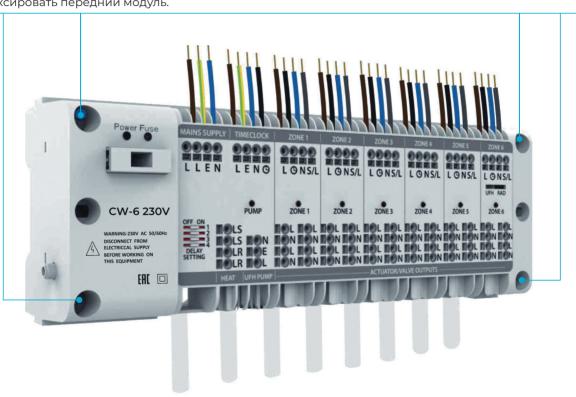



#### Подключение кабелей термостата

После того как передний модуль зафиксирован в нужном положении, необходимо согнуть каждый кабель и вставить его в кабельный зажим, как показано здесь.

Для многожильных кабелей может потребоваться скрутить жилы кабеля и открыть кабельный зажим, прежде чем вставить туда кабель.

Чтобы открыть кабельный зажим, вставьте маленькую отвертку в разъем под кабельным вводом и нажмите на подпружиненную кнопку, кабельный ввод откроется шире, чтобы вы могли вставить кабель.


По своему усмотрению вы можете вставлять кабели справа налево или слева направо.


После того, как вы закончите вставлять кабели термостата, CW-6 должен выглядеть примерно так, как показано ниже.








#### Подключение кабелей исполнительного механизма












4-й привод: Используйте верхние левые разъемы L и N. Зажмите изолированную часть кабеля в кабельных зажимах, нажав вверх. Согните провода привода и вставьте нейтральный провод в верхний разъем N. Затем вставьте провод под напряжением верхний разъем L. Пример представлен на рисунке 4.







Повторите данный процесс для всех остальных зон, любые ненужные выходы можно пропустить.

#### Подключение кабелей выходов реле насоса UFH и реле котла



**Реле насоса UFH:** Данный выход на 230 В используется для реле насоса напольного отопления. Разъемы отмечены следующим образом:

N = Ноль

F = Земла

L = Под напряжением

Если термостат подает запрос на активацию отопления\*, выход под напряжением и ноль подают 230 В на насос UFH. Для защиты от механического повреждения терморегулятора коллектора рекомендуется подавать его через переключатель верхнего предела, установленный на коллекторе отопления.

Зажмите изолированную часть кабеля в кабельных зажимах, нажав вверх. Согните провода насоса и сначала вставьте провод под напряжением в разъем L. Затем вставьте провод заземления в разъем E.

Затем вставьте нейтральный провод в разъем N, как показано здесь.



**Реле котла:** Это выход отопления для системы, который не имеет напряжения и должен быть подключен к вашему источнику тепла. Разъемы отмечены следующим образом:

LS = Питание под напряжением

LS = Питание под напряжением

LR = Возврат под напряжением

LR = Возврат под напряжением

В электрическом отношении это переключатель без напряжения, любое питание, подаваемое на разъемы LS, подается на разъемы LR при наличии запроса на активацию отопления.

Зажмите изолированную часть кабеля в кабельных зажимах, нажав вверх. Согните провода и сначала вставьте провод LR в разъем LR. Затем вставьте провод LS в разъем LS, как показано здесь.

\* Выходы реле котла и реле насоса UFH не активируются для зоны 6, если переключатель установлен в положение RAD, как описано на странице 1.

#### Установка передней крышки


Чтобы установить прозрачную переднюю крышку на CW-6, вставьте переднюю крышку в пазы вдоль верхнего и нижнего края, затем задвиньте ее. Поверните два винта на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы зафиксировать переднюю крышку. Теперь CW-6 можно включать.





### CW-6 - TW-3 6 зон с таймером (5 x UFH, 1 x зона радиатора)

#### Условные обозначения

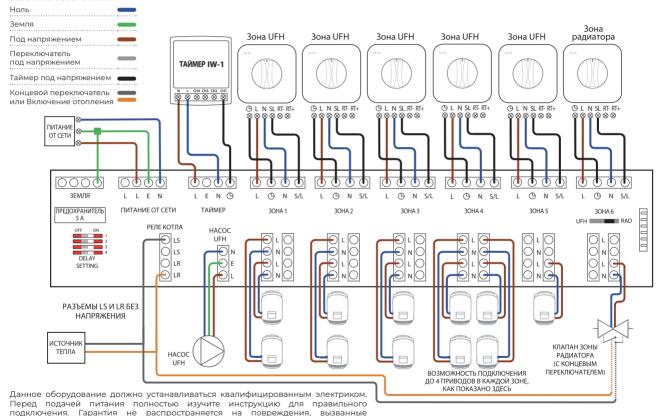


14

неправильным подключением или установкой.



### CW-6 – 6 зон с цифровыми термостатами (5 x UFH, 1 x зона радиатора)

#### Условные обозначения

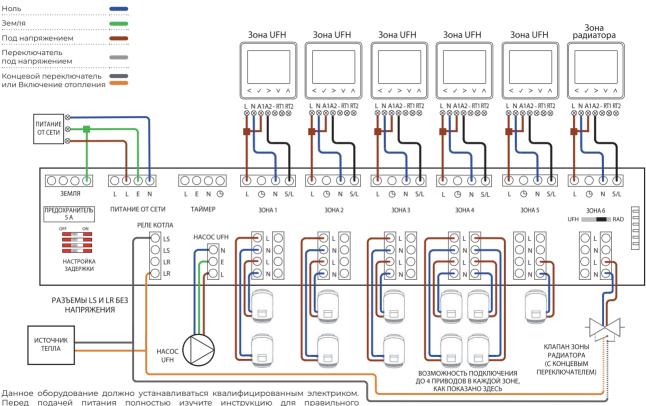

Контроллер CW-6 230V


подключения. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные

неправильным подключением или установкой.



### CW-6 - Серия термостатов 230 В

#### Условные обозначения

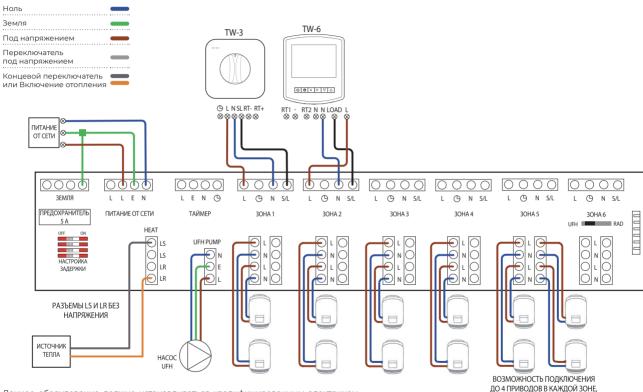

Данное оборудование должно устанавливаться квалифицированным электриком. Перед подачей питания полностью изучите инструкцию для правильного подключения. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением или установкой.

КАК ПОКАЗАНО ЗДЕСЬ



	Название CW-6 230V	:	
	Название зоны	Тип зоны	
		Напольное отопление	Радиатор
Зона			
•••••	•	······································	



Примечания

# USYSTEMS

### Хотите получить больше информации?

Обратитесь к нашей службе поддержки по телефону: 8 800 700 69 82

Или ознакомьтесь с техническими характеристиками. представленными на нашем веб-сайте: usystems.ru

**АО «Юсистемс»:** 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 25, стр. 9





## Устройства, используемые с контроллером CW-6 230V



**Термостат ТW-**3



**Термостат ТW**-6



TW-9