



ITAP S.P.A.

28.14.13.130

код продукции

Кран шаровый из латуни, товарный знак ,  
серии «Ideal», артикул 0900100

наименование изделия

*DN* 25 , *PN* 40

## ПАСПОРТ

0900100.ПС

Обозначение

на 5 листах

При передаче оборудования другому владельцу вместе с оборудованием передается  
настоящий экземпляр.

2024 г.



Общие указания

- 1. Перед началом эксплуатации оборудования необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- 2. Данный паспорт должен постоянно находиться с оборудованием.
- 3. При заполнении паспорта не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.
- 4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом сделана новая запись, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности.
- 5. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).
- 6. При передаче оборудования на другое предприятие или другому владельцу окончательные записи об общем времени его эксплуатации должны быть заверены печатью предприятия, передающего оборудование.

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Место единого знака обращения продукции на рынке СТР | Сертификат соответствия № _____ |
|                                                      | Срок действия: с _____ по _____ |

1 Основные сведения об изделии

|                                                       |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                          | Кран шаровый из латуни                                                                                                                                               |
| Торговая марка/серия                                  | Товарный знак  , Серия Ideal                                                        |
| Обозначение изделия: модель/серия/артикул             | Артикул 0900100                                                                                                                                                      |
| Документ на изготовление и поставку                   | Спецификация №1 от 01.02.2024                                                                                                                                        |
| Изготовитель, адрес изготовителя                      | ITAP S.P.A.<br>Италия, Via Ruca 19/21 – 25065 - Lumezzane (BS) - Italy                                                                                               |
| Наименование поставщика, адрес, номер телефона, почта | ООО "СОРТУМ"<br>101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 4<br>+74950115665, sortum@rambler.ru |
| Заводской номер изделия                               | —                                                                                                                                                                    |
| Размер партии                                         | 15                                                                                                                                                                   |
| Дата изготовления                                     | 24/04/2024                                                                                                                                                           |
| Назначение                                            | - поставка питьевой воды или для бытовых целей;<br>- горячее водоснабжение; оборудование и системы водоснабжения                                                     |

2 Основные технические данные

| Наименование параметра                                                                                                        |                                       | Значение                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный диаметр DN, мм                                                                                                    |                                       | 25                                                                                                                               |
| Эффективный диаметр, мм                                                                                                       |                                       | 33,7                                                                                                                             |
| Номинальное давление PN, МПа (бар или кгс/см²)                                                                                |                                       | 4,0 (40,0)                                                                                                                       |
| Рабочее давление P <sub>р</sub>                                                                                               |                                       | 4,0 (40,0)                                                                                                                       |
| Пробное давление P <sub>пр</sub>                                                                                              |                                       | 6,0 (60,0)                                                                                                                       |
| Температура рабочей среды или температура расчетная t, °C                                                                     |                                       | От минус 20°C до плюс 150°C                                                                                                      |
| Герметичность затвора                                                                                                         |                                       | А класс герметичности затвора по ГОСТ 9544                                                                                       |
| Присоединительная резьба                                                                                                      |                                       | 1"<br>Класс точности «В»                                                                                                         |
| Установочное положение                                                                                                        |                                       | Любое                                                                                                                            |
| Рабочая среда                                                                                                                 |                                       | Вода                                                                                                                             |
| Направление потока рабочей среды                                                                                              |                                       | Проходной                                                                                                                        |
| Тип проточной части корпуса                                                                                                   |                                       | Полнопроходной                                                                                                                   |
| Тип присоединения к трубопроводу                                                                                              |                                       | Резьбовое: муфтовое соединение, втулка муфта                                                                                     |
| Функциональной назначение                                                                                                     |                                       | Запорный                                                                                                                         |
| Способ управления                                                                                                             |                                       | Ручной (рычаг)                                                                                                                   |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (параметры окружающей среды: температура t, °C и относительная влажность, %, не более) |                                       | УХЛ3 (От минус 60 до плюс 40; Не более 90)                                                                                       |
| Показатели надежности                                                                                                         | Полный срок службы (до списания), лет | 15                                                                                                                               |
|                                                                                                                               | Ресурс (до списания), циклов (часов)  | 10000                                                                                                                            |
| Показатели безопасности                                                                                                       | Назначенный срок службы, лет          | 15                                                                                                                               |
|                                                                                                                               | Назначенный ресурс, циклов (часов)    | 10000                                                                                                                            |
| Масса, кг                                                                                                                     |                                       | 0,425                                                                                                                            |
| Условия транспортирования                                                                                                     |                                       | 4(Ж2), 5(ОЖ4), 7(Ж1), 8(ОЖ3) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - по группе (Ж) ГОСТ 23170.                |
| Условия хранения                                                                                                              |                                       | 2(С) по ГОСТ 15150, тип атмосферы II ГОСТ 15150, если иное не указано в ТУ. Хранение кранов на открытых площадках не допускается |

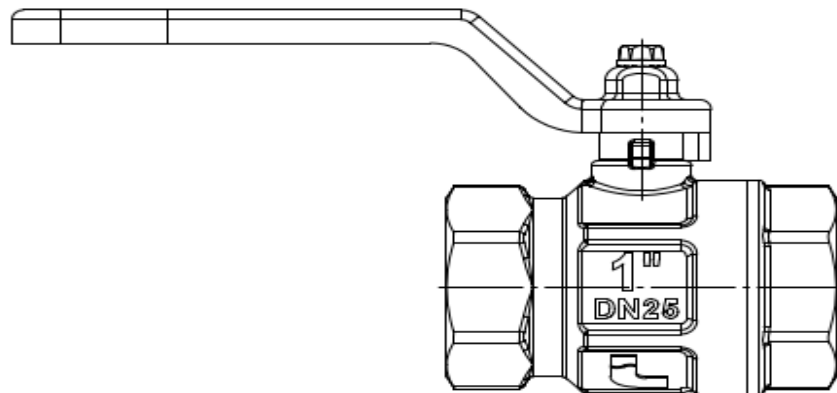
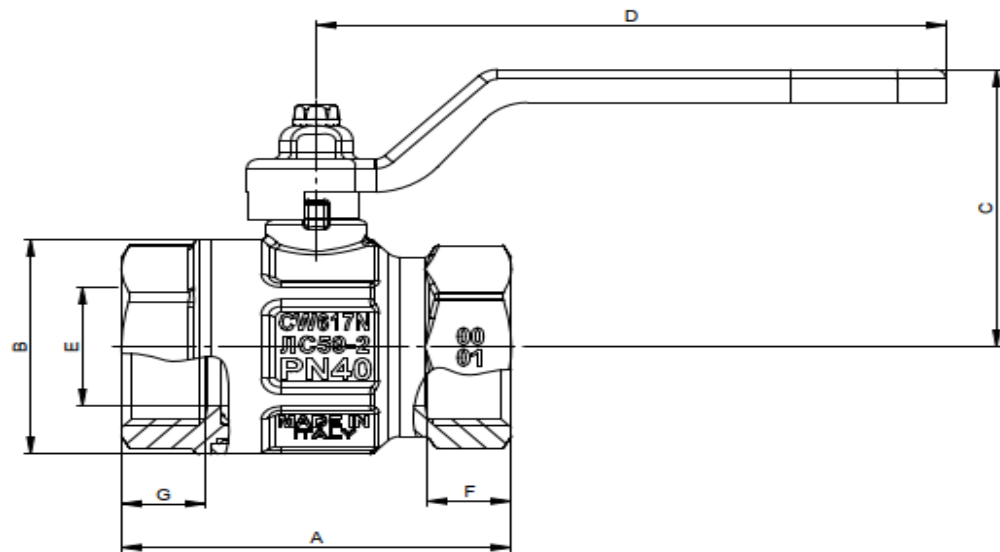


Рис.1 Чертеж с указанием размеров

|    |      |
|----|------|
| DN | 25   |
| A  | 70   |
| B  | 45,5 |
| C  | 59   |
| D  | 113  |
| E  | 25   |
| F  | 15   |
| G  | 15   |

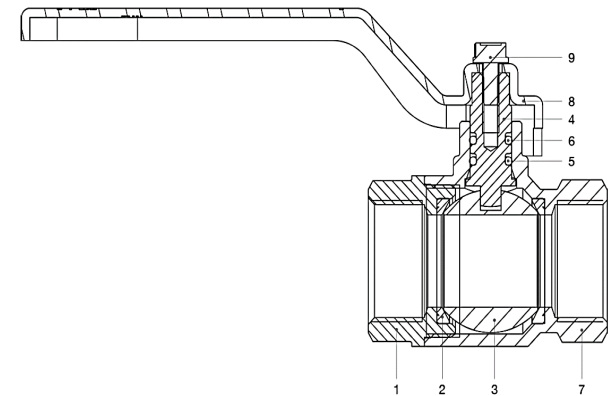


Рис.2 Общий вид изделия

### 3 Сведения о материалах основных деталей

| №  | Наименование детали            | Наименование и марка применяемого материала |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Переходник с внутренним концом | Никелированная латунь CW617N/LC59-2         |
| 2. | Седло                          | ПТФЭ                                        |
| 3. | Шар                            | Хромированная латунь CW617N/LC59-2          |
| 4. | Основание                      | CW617N/LC59-2                               |
| 5. | Уплотнительное кольцо          | NBR                                         |
| 6. | Уплотнительное кольцо          | Витон                                       |
| 7. | Корпус                         | CW617N/LC59-2                               |
| 8. | Рукоятка рычага                | Покрытая лаком сталь P04                    |
| 9. | Винт                           | Оцинкованная сталь C4C                      |

4 Комплектность

В комплект поставки входят

- Кран шаровый из латуни, Товарный знак  , серии «Ideal», артикул 0900100

наименование изделия, обозначение

- паспорт 0900100.ПС  
обозначение

- руководство по эксплуатации / 001.001.02 PЭ  
обозначение

5 Гарантии Изготовителя

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок службы 60 со дня ввода в эксплуатацию.  
месяцев

Гарантийная наработка 10000 циклов в пределах гарантийного периода.

Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя (для арматуры, подвергаемой гарантийному пломбированию).

The manufacturer (vendor) guarantees the performance of the items, provided that operating, transportation, storage and maintenance conditions specified in the Operating manual are met by the user.

6 Консервация

| Дата | Тип консервации | Срок действия | Должность, ФИО и подпись | Примечание |
|------|-----------------|---------------|--------------------------|------------|
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |
|      |                 |               |                          |            |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

7 Свидетельство об упаковкевании

Кран шаровый из латуни, Товарный знак  , серии «Ideal»

(наименование изделия)

Артикул 0900100 No.   
(обозначение) (заводской номер)

Упаковщик ITAP S.P.A.  
(наименование или код изготовителя)

Production Manager Giacomo Macri  
должность подпись расшифровка подписи

24/04//2024 М.П. ITAP S.p.A. Via Ruca, 19/21 LUMEZZANE (Brescia)  
дата

8 Свидетельство о приемке

Кран шаровый из латуни, Товарный знак  , серии «Ideal»

(наименование изделия)

Артикул 0900100 No.   
(обозначение) (заводской номер)

Изготовлены и приняты в количестве 15 шт. в соответствии со Спецификацией №1 от 01.02.2024 и признан (ы) годным (ыми) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

Начальник ОТК / Quality Manager Luca Bertoloni  
должность подпись расшифровка подписи

24/04//2024 М.П. ITAP S.p.A. Via Ruca, 19/21 LUMEZZANE (Brescia)  
дата

## 9 Сведения об утилизации

| Дата | Информация об утилизации | Примечания |
|------|--------------------------|------------|
|      |                          |            |
|      |                          |            |
|      |                          |            |

## 10 Особые отметки

---

---

---

---

---

---

## 11 Сведения о рекламациях

[illegible]